
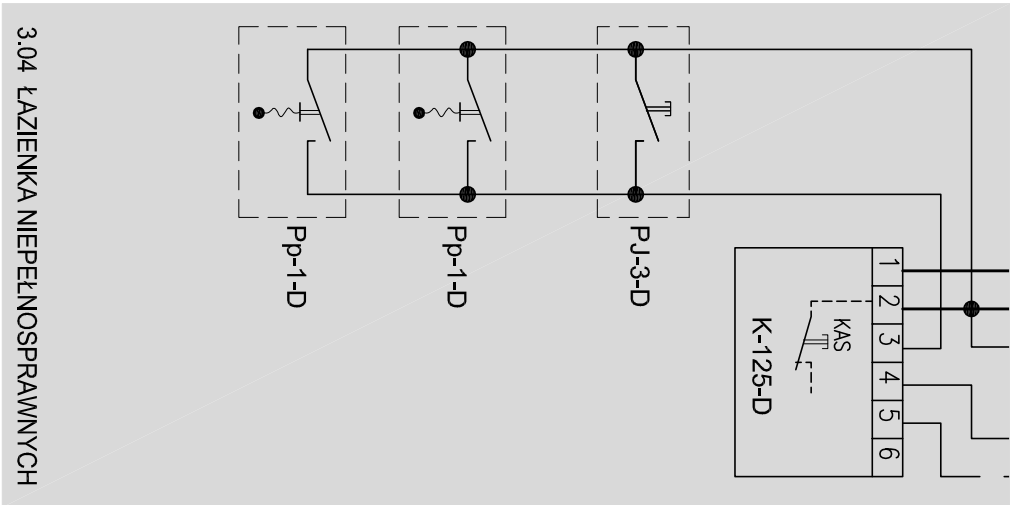
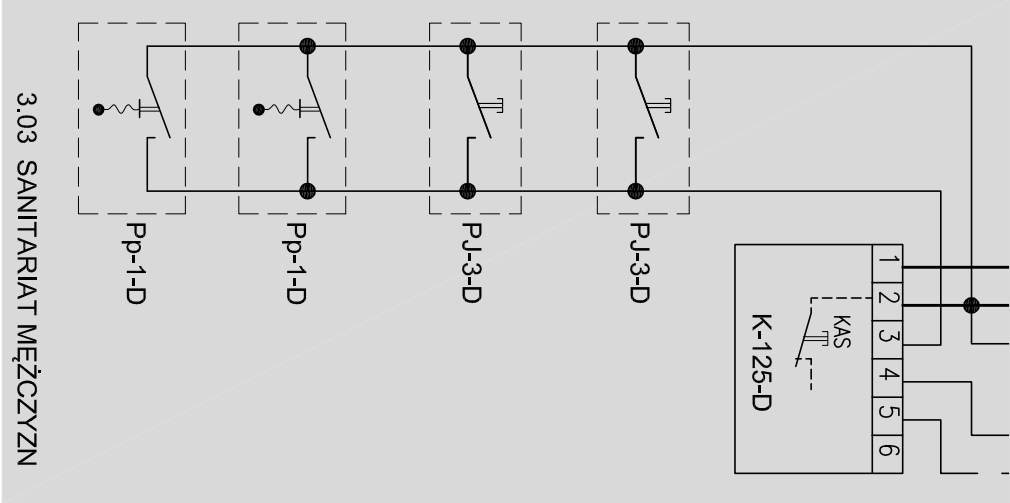
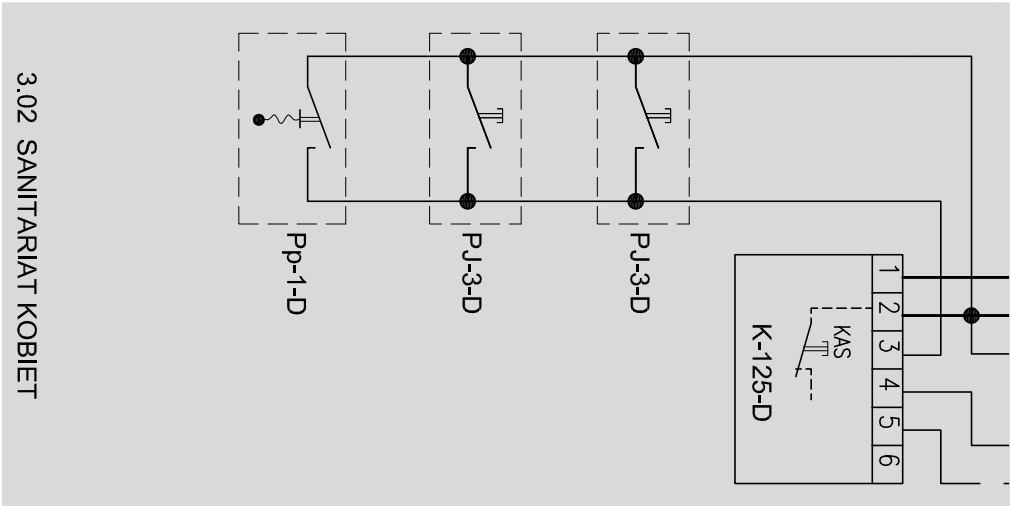




PRZYKŁADOWY SCHEMAT INSTALACJI SYGNALIZACJI PRZYŻYWOWEJ W SANITARIATACH

ISTNIEJĄCY NUMERATOR ŚWIETLINY NSW-20
W POSTERUNKU PIELEGNIARSKIM



LEGENDA

ELEMENTY WYKONAWCZE INSTALACJI SYGNALIZACJI PRZYŻYWOWEJ

B2 – Brzęczyk 24VAC p/t z puszką

WOS-1-E-LED – Lampka sygnalizacyjna czerwona naddźwiękowa

K-125-D – Kasownik (tążienkowy) p/t z puszką

Pj-3-D – Przycisk wezwania pomocy p/t z puszką

Pp-1-D – Wyłącznik pociągowy p/t z linką i gótką

Istniejąca magistrala zasilająca 24V AC

UWAGI:

1. Przedstawiony na rysunku przykładowy schemat instalacji sygnalizacji przyżywowej stanowi namiastkę do istniejącego systemu działającego na Oddziale Ortopedii.
2. Pokazaną na rysunku umowną biegunowość magistrali zasilającej 24V należy sprawdzić pod kątem przyjętej biegunowości w istniejącym systemie sygnalizacji na Oddziale i w razie potrzeby dokonać na rysunku niezbędnych korekt.
3. W zakupionym osprzęcie sygnalizacyjnym (kasowniku) sprawdzić oznaczenia zacisków ponieważ na przesterzeniu wielu lat produkcję tego systemu ta sama funkcja przypisana do danego zacisku była oznaczana różnymi cyframi.
4. Instalację wykonać przewodami np. DYT w rurkach RYKLn p/t.
5. Producentem elementów sygnalizacji przyżywowej jest Firma F.T.P.H. ELEKTROSYGNAŁ w Łodzi

ROZPOWISZCZENIE I KOPICOWANIE DOZWOŁONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POŁOŻONE W OCHRONIE
(Dz.U. Nr 50 poz. 904 z 2000r.)

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRO-MEDICUS sp. z oo.

BRANŻA	ELEKTRYCZNA	SYMBOL	130-PS-OO-PW-VII-1P	NR RYS.
INWESTOR	SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO			
ADRES	27-600 SANDOMIERZ, UL. SCHINZLA 13			
NAZWA INWESTYCJI	REMONT SANITARIATÓW NA ODDZIALE ORTOPEDII NA III PIĘTRZE PAWILONU SPECJALISTYCZNEGO			
ADRES INWESTYCJI	27-600 SANDOMIERZ, UL. SCHINZLA 13			
TEMAT	BUDYNEK PAW. SPECJALISTYCZNEGO - ODDZIAŁ ORTOPEDII III PIĘTRO PROJEKT WYKONAWCZY			
TREŚĆ	INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZYKŁADOWY SCHEMAT INST. SYGNALIZACJI PRZYŻYWOWEJ			
PROJEKTANT	BPP Upř 124/84	OPRACOWAŁ	SPRAWDZIŁ	BPP Upř 241/80
INŻ. I. BEDNARCZYK	INŻ. W. ŚWIERK			