










ZESTAWIENIE OPRAW AWARYJNYCH

ILOŚĆ										
	PIWN.	PARTER	1 P	2 P	3 P	4 P	5 P	RAZEM		
 TYP OPRAWY										
 ITECH C2 305 NM (AWARYJNA) DATA NATYKOWA,5W	9	11	10	8	9	9	8	64		
 ITECH S2 305 NM (AWARYJNA) DATA NATYKOWA,5W	11	21	17	13	13	13	11	99		
 DNTEC S E1 P M SIEC/DWD-AWARYJNA) DATA NAŚCIENNA Z PIKTOGRAMEM KIERUNKU EWAKUACYJ,2,5W	13	24	22	17	18	19	15	128		
 DNTEC AP302 M (SIEC/DWD-AWARYJNA) DATA SUFITOWA Z PIKTOGRAMEM KIERUNKU EWAKUACYJ,2,5W	10	11	8	9	9	8	9	64		
 DNTEC S E1 P 301 M SIEC/DWD-AWARYJNA) DATA NAŚCIENNA Z PIKTOGRAMEM WYJŚCIE EWAKUACYJNE,2,5W	1	4	-	-	-	-	-	5		
 DNTEC S W2 205 SW M SIEC/DWD-AWARYJNA) COLD DATA NAŚCIENNA	1	4	-	-	-	-	-	5		
	45	75	57	47	49	49	43	365		



- KANAŁ KOMUNIKACYJNY NR 6
 - KANAŁ KOMUNIKACYJNY NR 5
 - KANAŁ KOMUNIKACYJNY NR 4
 - KANAŁ KOMUNIKACYJNY NR 3
 - KANAŁ KOMUNIKACYJNY NR 2
 - KANAŁ KOMUNIKACYJNY NR 1
 - KANAŁ KOMUNIKACYJNY NR 7
- CENTRALKA
DATA -S

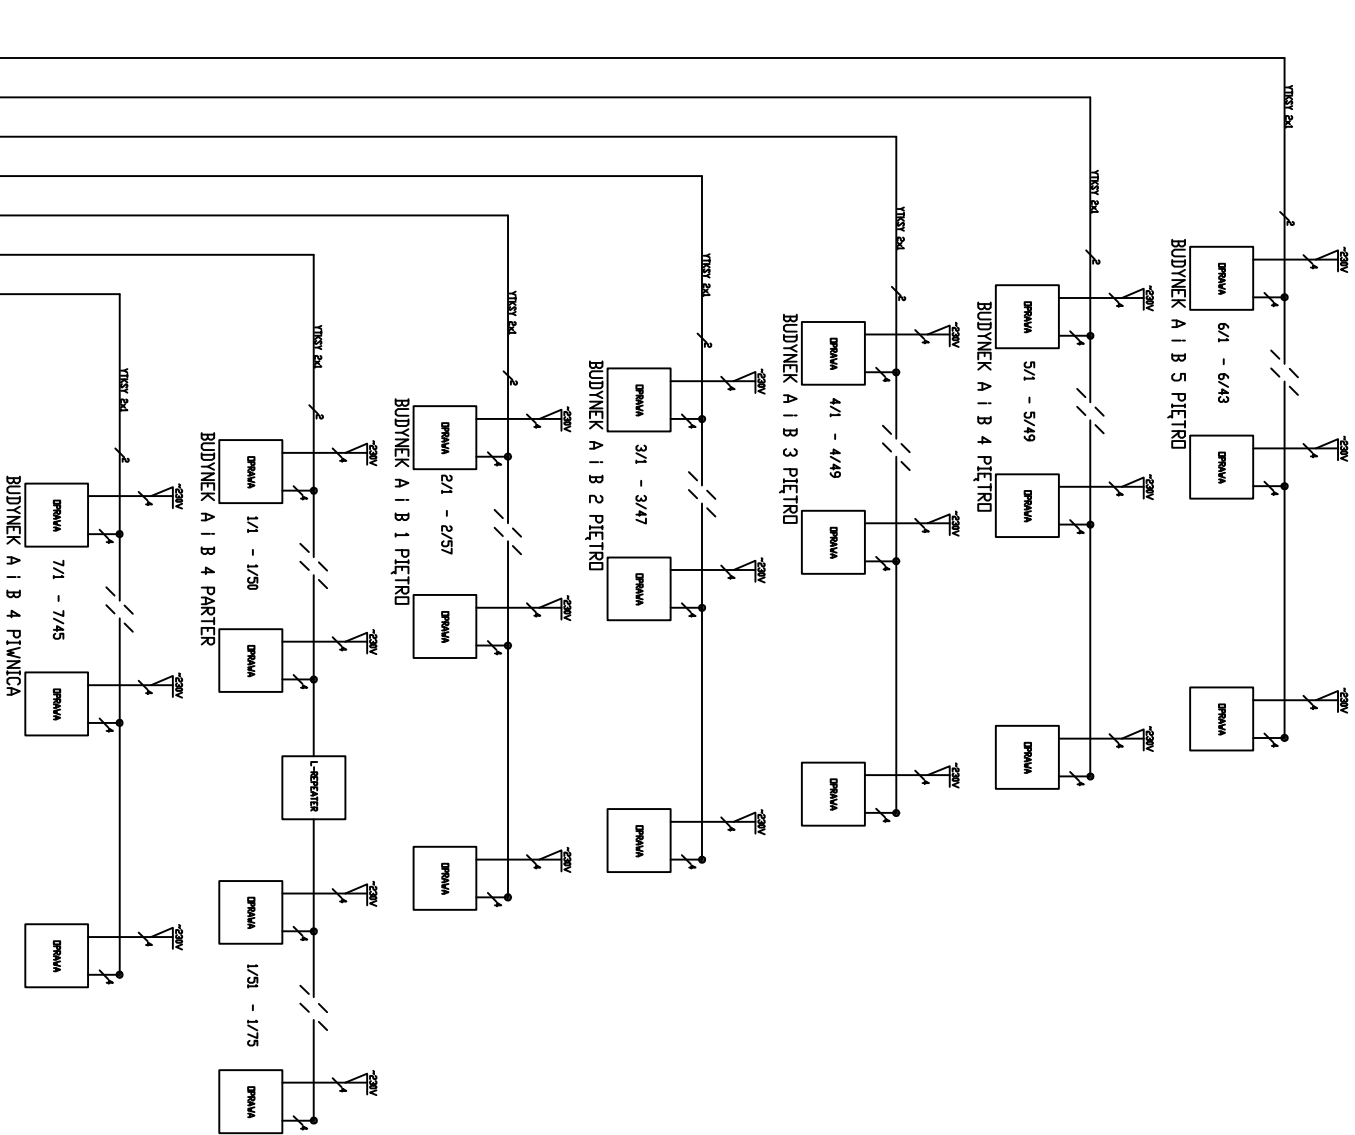

Z.I.E. Jan Madej

25-370 Kielce ul. Żeromskiego 38/22

Obiekt

SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO
W SANDOMIERZU – BUDYNEK B

Adres

27–600 Sandomierz ul Schinżla 13

Przedmiot rysunku

INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO
I KIER. RZUT–SCHEMAT STRUKTURALNY

Projektant

mgr inż.
JAN MADEJ

160/85
SWK/IE/0385/01

03.2016.

System ochrony przeciwporażeniowej -
samoczynne wyłączenie zasilania

System Sieci - TN

Rys.nr
E15

Skala

Data